



Greznice pripravljene za nadgradnjo v čistilno napravo 4 - 14 PE

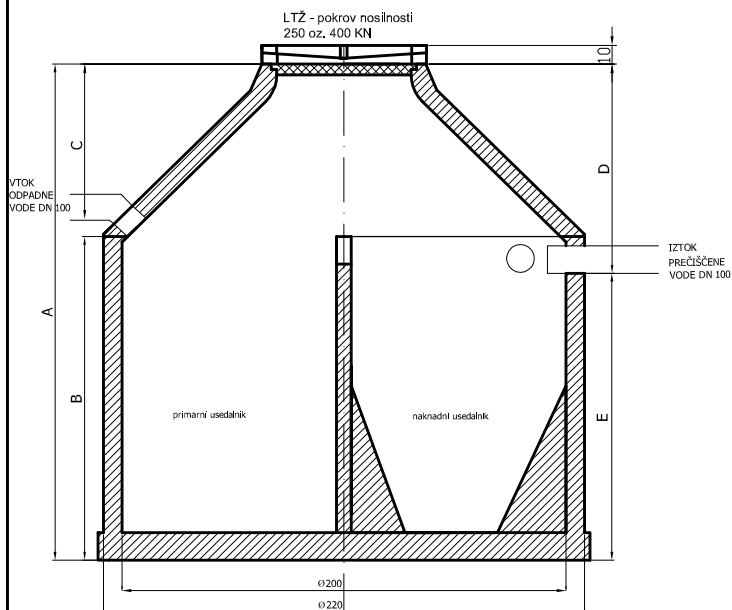

PE cm	A	B	C	D	E
4	235	155	700	100	135
6	260	165	700	100	160
8	285	205	700	100	185
10	335	285	700	100	235
12	385	305	700	100	285
14	435	355	700	100	335

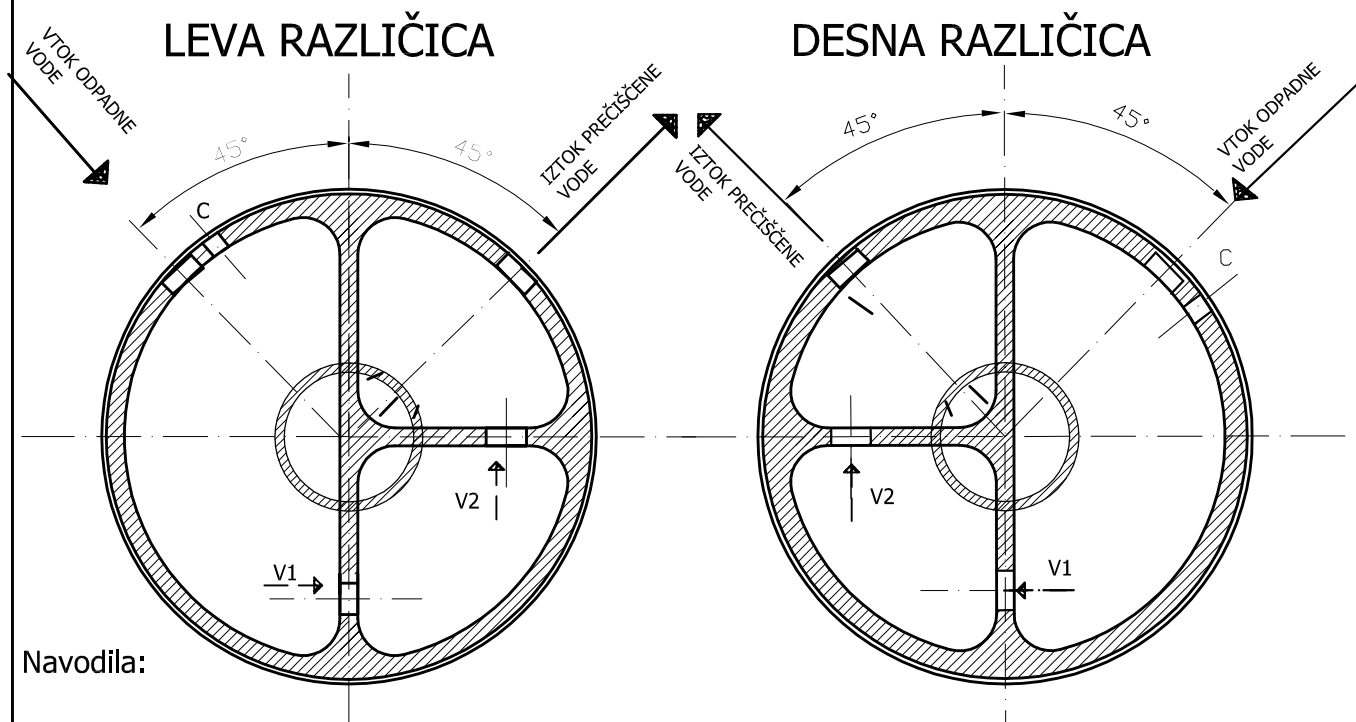

Navodila:

A: PRIPRAVA GRADBENE JAME:

- NAROČNIK PRIPRAVI GRADBENO JAMO VSAJ 500 MM VEČJEGA PREMERA OD ZUNANJEGA PREMERA POSODE
- DNO MORA BITI PORAVNANO, UTRJENO S PEŠČENO POSTELJICO, BETONSKA PODLAGA NI NUJNA

B: PRIKLOP POSODE NA VTOČNO IN IZTOČNO CEV:

- VTOČNA IN IZTOČNA CEV \varnothing 150 MM MORATA SEGATI V POSODO VSAJ 100 MM OD STENE

C: INŠTALACIJSKA CEV ZA VPIHOVANJE ZRAKA:

- CEV NAJ BO GIBLJIVA PREMERA 50 - 75 MM IN NAJ SEGA OD BETONSKE POSODE DO OMARICE,
- OZ. DO PROSTORA, KI JE NAMENJEN POSTAVITVI omarice za KRMILJENJE ČISTILNE NAPRAVE

TIMS - s.p.

Datum:

Ime:

**Greznica 4 - 14 PE
v betonski posodi**

Izdelal:

01.09.08

R. Lovšè

ID za DDV: SI78922895

Odobril:

P. Lovšè

telefon: 07 30 40 788

faks : 07 30 40 788

mobi : 031 788 032

info@tims.si

www.tims.si

Mere: v cm

PROJEKT: